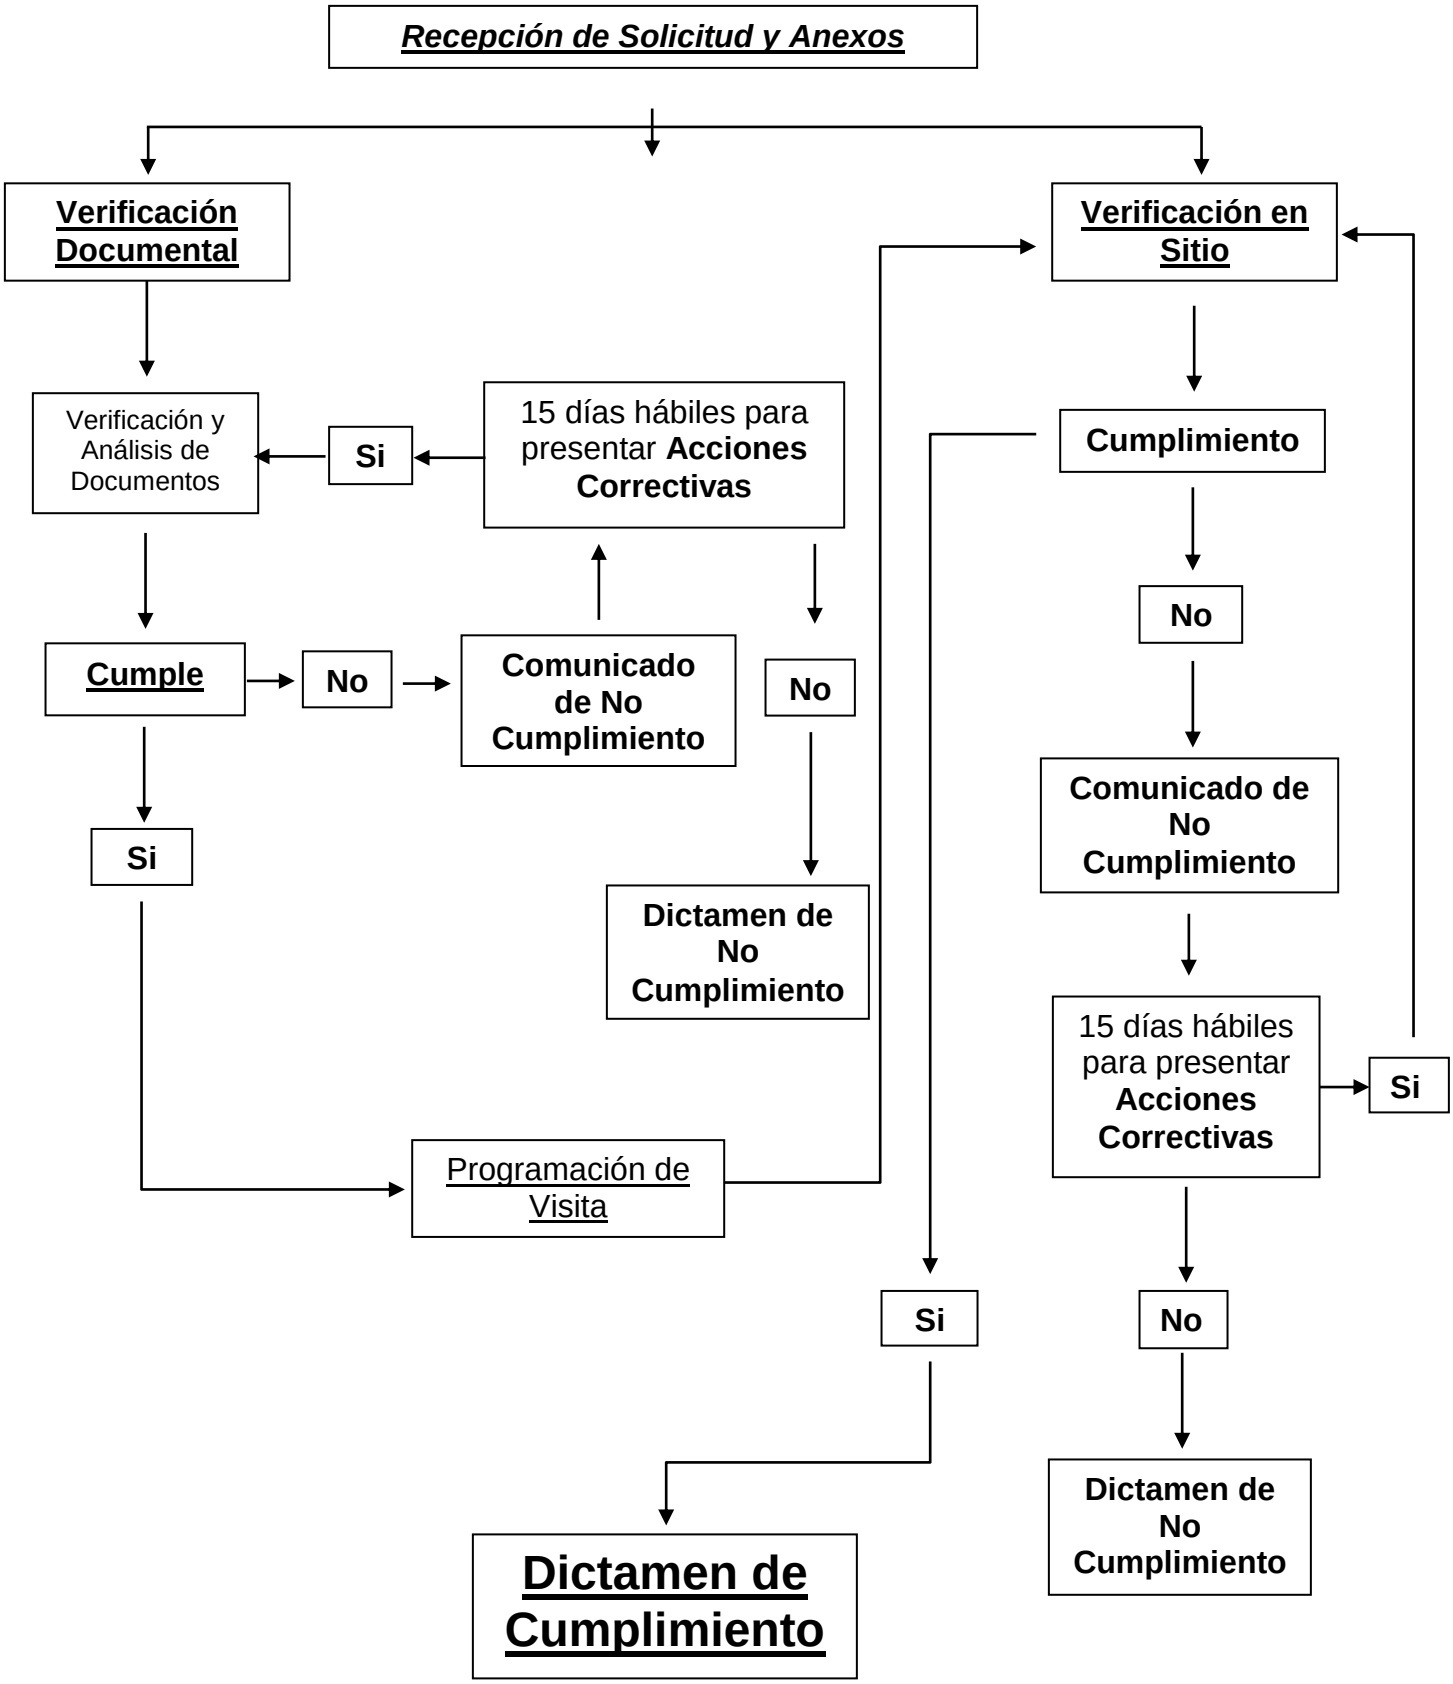SEI CAVE Servicios Especializados de Inspección	**Requisitos mínimos de la NOM-154-SCFI-2005 que debe cumplir el prestador de servicios de mantenimiento y recarga de extintores**